

תעודת בדיקה מספר 9412334428
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י.ר. ייבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ
כתובת:	משה שרת 20
עיר:	ראשון לציון
תאריך ההזמנה:	21/12/2014
הדוגמה נטלה ע"י	בא כוח המכון

בדיקה של:

התאמה בין רכזת מדגם AX-CTL1/4 מתוצרת חברת ADVANCED אנגליה לדגמי הכיבויים המפורטים בטבלה

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיפים 21, 22, 25, 32, 55 של ת"י 1220 חלק 2 אוקטובר 1994 והתאמה לדרישות סעיף 4.3.4.1 בהתאם לתקן ישראלי 1597 והתאמה לדרישות סעיף 7.3 של תקן ישראלי 5210
--

תעודה זו מכילה 2 דפים, ויש להשתמש בה במלואה.	תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה אינו הייטר תו תקן
--	--	---------------------------

כללי:

על פי בקשת המזמין הובאה לבדיקה רכזת מדגם AX-CTL לביצוע בדיקת התאמה לכיבויים כמפורט בטבלה

מסקנה

מערכת גילוי אש שנבדקה מתאימה לעבודה עם הכיבויים המפורטים בטבלה

טבלת כיבויים שנבדקו


דגם	כיבוי ארוסול
GX	GX
FIRE-PRO	CELANOVA
STAT-X	STAT-X

דגם סולנואיד	כיבוי בגז
F422002	C- GAS EUROPE
284044	KIDDE
PN14329	HYGOOD
2823A-2NB-A4F6	PEM-ALL
V456-2026BA172T	CHEMORI
DEMA	CERBERUS
	SAFE
TCP	TYCO
PN-570209	PYROCHEM


שם הבודק: יוסי אהרון

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

חיבור כיבוי ארוסול עם כרטיס EX-4DET

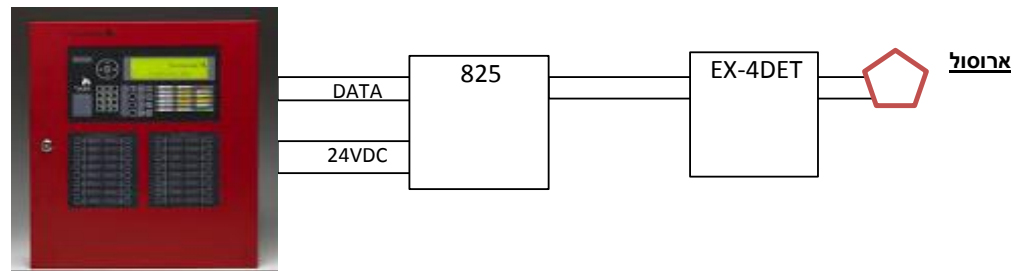

חיבור כיבוי ארוסול STAT-X או כיבוי בגז

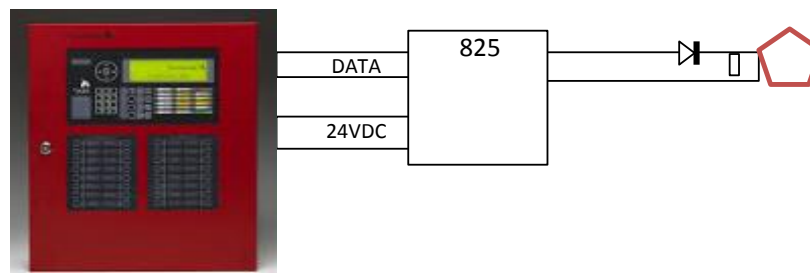

שם הבודק: יוסי אהרון

10/11

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות